

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

**Fiche
Technique
Produit**

Résultats du 01/02/2024 au 31/07/2024

(les caractéristiques autres que granulométries, teneur en fines et MB, datent de moins de 2 ans)

Producteur : **Carrière SEC TP - site de Crazannes**

Granulats : **Sable 0/2 scalpage/stéril**

Péetrographie : **Calcaire**

Fin de validité

31/01/2025

Elaboration : **Concassage (C_{100/0})**

annule et remplace la version du 21/03/2024

Observations : **MB réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0

2

Norme

NF P 18-545 article 7

Code

d


23/08/2024

	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4			MB	MBF	pp	W
Etendue "e"														
Incertitude "U"														
Vss + U														
Vss														
Granularité de référence														
Vsi														
Vsi - U														
Ecart type max														

Partie informative

Résultats de production du : 02/07/2024 au 18/07/2024

	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4			MB	MBF	pp	W
Maximum	40,0	47	54	63	74	93	98	100			5,2			10,1
Xf+1,25 Ecart type	42,8	49	57	69	81	99	102	101			5,3			10,2
Moyenne "Xf"	36,4	42	49	58	68	84	91	98			3,8			9,6
Xf-1,25 Ecart type	30,0	35	41	47	56	70	80	95			2,3			9,1
Minimum	30,5	36	42	48	57	71	81	95			3,0			9,2
Ecart type	5,2	5,7	6,4	8,7	9,8	11,7	8,9	2,6			1,22			0,45
Nombre de valeurs	3	3	3	3	3	3	3	3			3			3

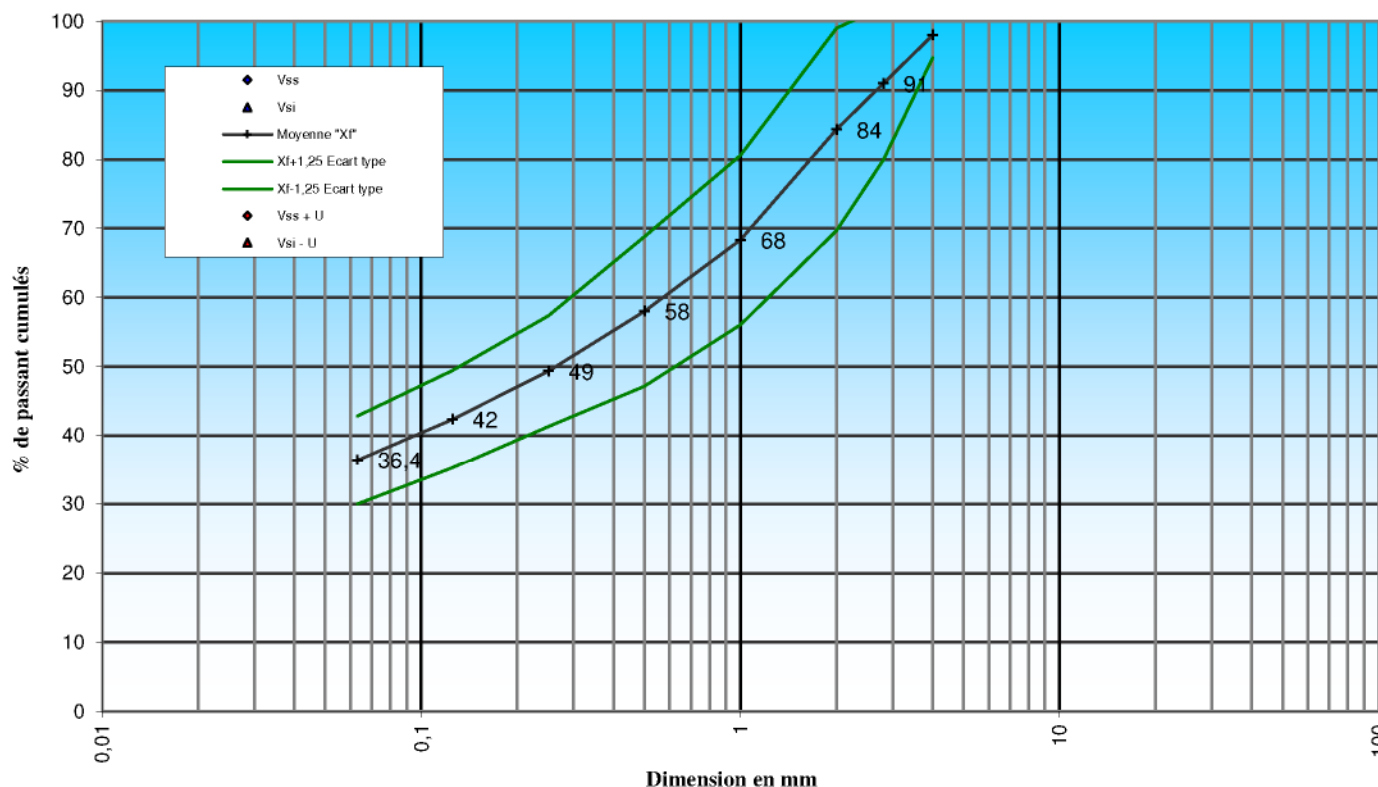

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique
Produit

Résultats du 01/01/2021 au 30/06/2021*

(les caractéristiques autres que granulométries et teneur en fines datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : Grave 0/100

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/01/2025

annule et remplace la version du 21/03/2024

Observations : MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

*Stock élaboré en janvier 2021 et toujours présent sur le site de la carrière

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0

100

-


23/08/2024

	0,063	2	10	20	40	50	80	100	140	200	MB _{0/D}	W	LA	MDE	
Etendue "e"															
Incertitude "U"															
Vss + U															
Vss															
Granularité de référence															
Vsi															
Vsi - U															
Ecart type max															

Partie informative

Résultats de production du : 19/01/2021 au 26/01/2021

	0,063	2	10	20	40	50	80	100	140	200	MB _{0/D}	W	LA	MDE	
Maximum	15,8	28	46	65	74	85	93	99	100	100	1,1	11,2			
Xf+1,25 Ecart type	16,1	29	48	66	75	86	94	99	100	100	1,2	11,2			
Moyenne "Xf"	12,7	24	40	54	69	81	91	96	100	100	1,0	10,8			
Xf-1,25 Ecart type	9,2	19	32	42	64	76	88	93	100	100	0,8	10,3			
Minimum	10,5	21	33	46	66	77	88	94	100	100	0,8	10,5			
Ecart type	2,8	3,6	6,5	9,7	4,2	4,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,2	0,4			
Nombre de valeurs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

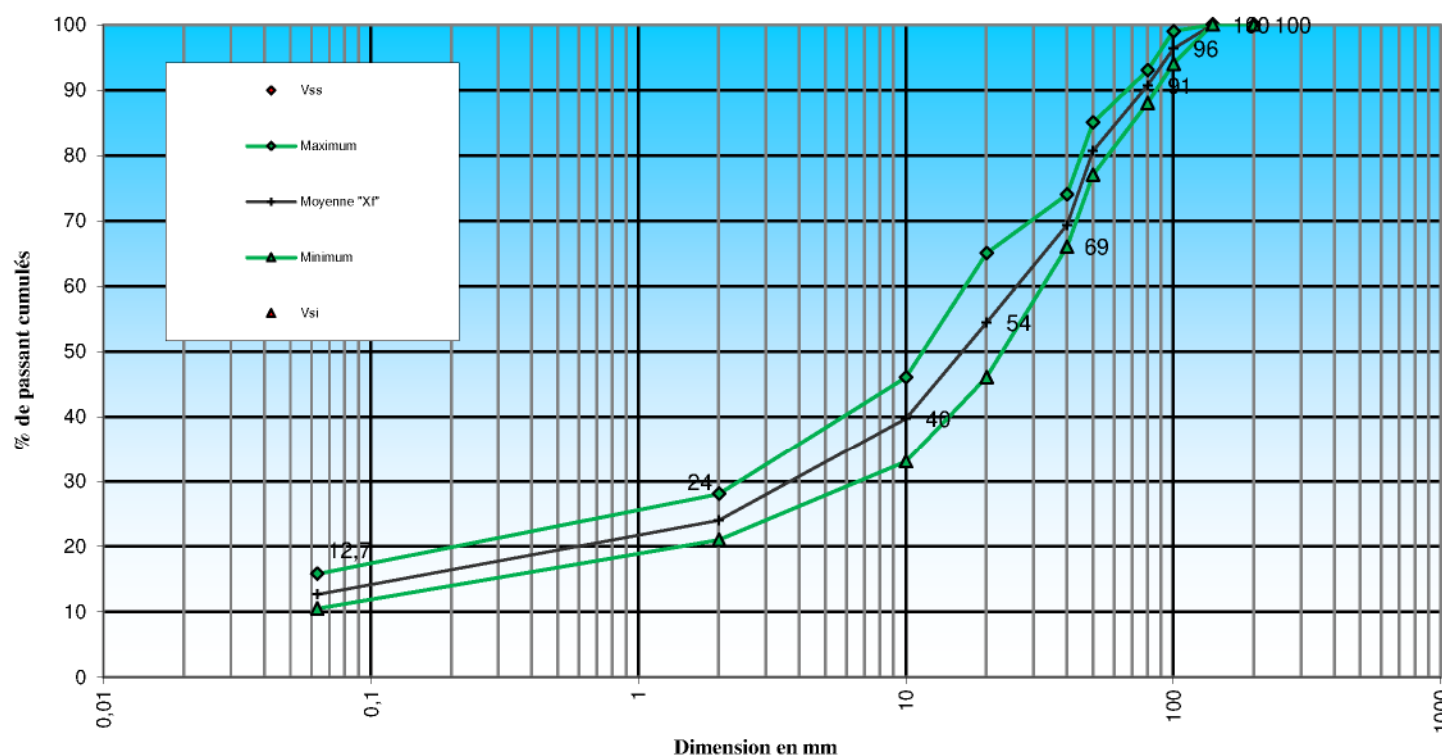

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

**Fiche
Technique
Produit**

Résultats du 01/05/2023 au 31/10/2023

(les caractéristiques autres que granulométries, teneur en fines et MB, datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de Crazannes

Granulats : Gravillons 3/20 Secondaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/08/2024

annule et remplace la version du 01/09/2023

Observations : MB réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

3

20

Norme

NF P 18-545 article 7

Code

V

21/03/2024

	0,063	1,6	3,15	10	20	28	40				FI	MBF	pp	W
Etendue "e"														
Incertitude "U"														
Vss + U														
Vss														
Granularité de référence														
Vsi														
Vsi - U														
Ecart type max														

Partie informative

Résultats de production du : 11/07/2023 au 11/07/2023

	0,063	1,6	3,15	10	20	28	40				FI	MBF	pp	W
Maximum	12,6	19	22	63	99	100	100				4,0			9,1
Xf+1,25 Ecart type	13,1	20	23	63	99	100	100							9,3
Moyenne "Xf"	11,7	18	20	61	99	100	100				4,0			7,3
Xf-1,25 Ecart type	10,4	16	18	58	98	100	100							5,3
Minimum	10,5	16	18	59	98	100	100				4,0			6,2
Ecart type	1,1	1,5	2,1	2,1	0,6	0,0	0,0							1,57
Nombre de valeurs	3	3	3	3	3	3	3				1			3

