

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

**Fiche
Technique
Produit**

Résultats du 01/02/2025 au 31/07/2025

(les caractéristiques autres que granulométries, teneur en fines et MB, datent de moins de 2 ans)

Producteur : **Carrière SEC TP - site de Crazannes**

Granulats : **Sable 0/2 secondaire**

Péetrographie : **Calcaire**

Fin de validité

31/01/2026

Elaboration : **Concassage (C_{100/0})**

annule et remplace la version du 01/09/2023

Observations : **F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)**

MB réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0

2

Norme

NF P 18-545 article 7

Code

d


11/08/2025

	0,063	0,125	0,25	0,315	0,5	1	2	2,8	3,15	4	MB	MBF	pp	W
Etendue "e"														
Incertitude "U"														
Vss + U														
Vss														
Granularité de référence														
Vsi														
Vsi - U														
Ecart type max														

Partie informative

Résultats de production du : 18/02/2025 au 22/07/2025

	0,063	0,125	0,25	0,315	0,5	1	2	2,8	3,15	4	MB	MBF	pp	W
Maximum	33,9	44	57	65	84	99	100	100	100	100	1,5			7,4
Xf+1,25 Ecart type	34,4	43	55	64	81	101	101	100	102	101	1,6			7,1
Moyenne "Xf"	29,3	35	45	51	62	80	91	97	99	100	1,2			6,0
Xf-1,25 Ecart type	24,2	28	35	38	43	58	82	94	96	98	0,9			4,8
Minimum	22,9	29	37	41	49	64	83	94	95	98	0,9			5,1
Ecart type	4,1	5,8	8,0	10,6	15,1	17,2	7,6	2,6	2,2	0,9	0,28			0,95
Nombre de valeurs	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			5

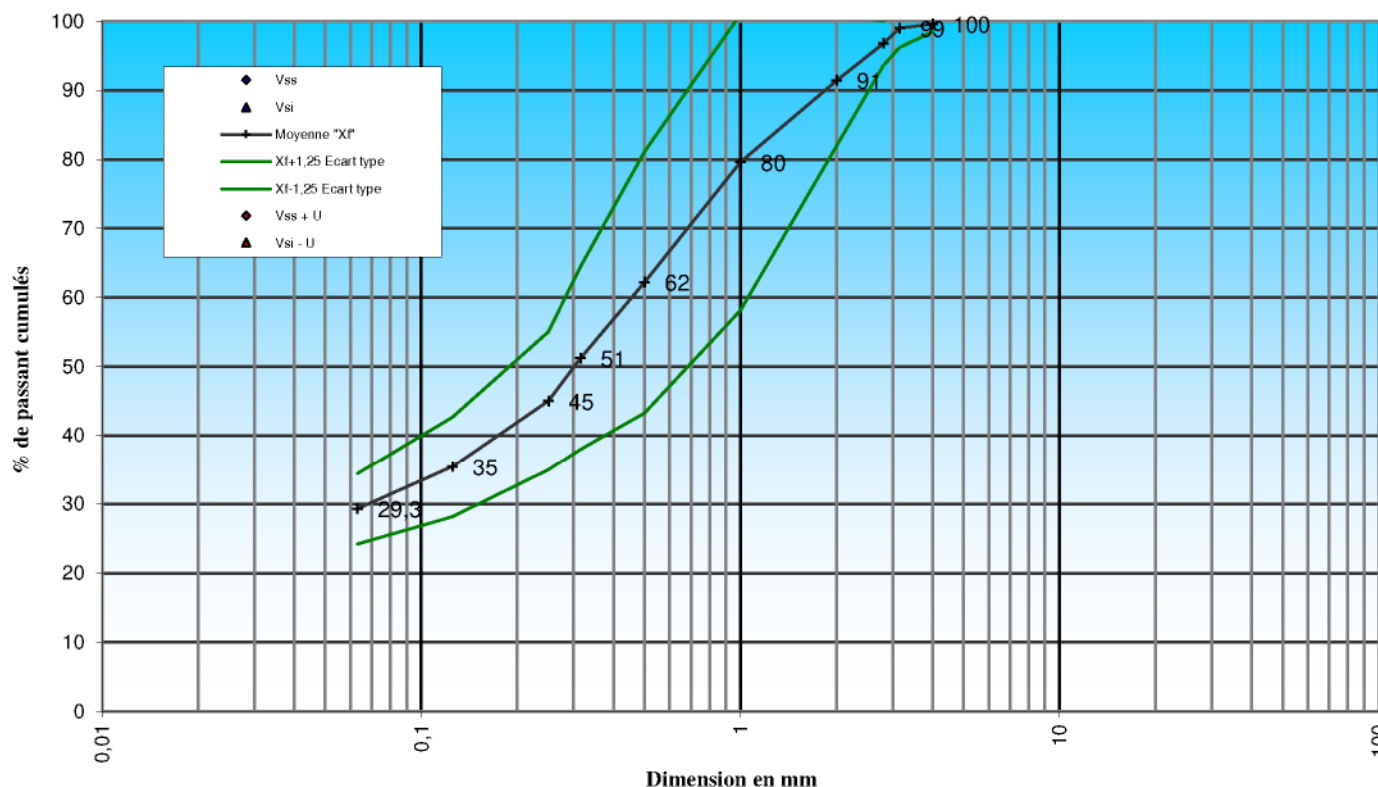

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique

Produit

Résultats du 01/06/2024 au 30/11/2024*

(les caractéristiques autres que granulométries, teneur en fines et MB, datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de Crazannes

Granulats : Grave 0/8 Secondaire

Péetrographie : Calcaire

Fin de validité

31/01/2026

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)

MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

*Stock élaboré en 2024 toujours présent sur le site de la carrière

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Code			
0 8	NF P 18-545 article 7										a			
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	11,2	16	MB 0/D	MBF	pp	W
Etendue "e"	6						20	10						
Incertitude "U"														
Vss + U														
Vss	21,0						73	99			0,8	10,0		
Granularité de référence	18,0						63	94						
Vsi	15,0						53	89	98	100				
Vsi - U														
Ecart type max														

Partie informative

Résultats de production du : 17/06/2024 au 17/10/2024

	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	11,2	16	MB 0/D	MBF	pp	W
Maximum	19,0	25	31	36	40	52	64	97	100	100	0,8	3,3	2,66	10,6
Xf+1,25 Ecart type	19,7	26	32	37	40	52	64	98	100	100	0,8	3,3	2,66	10,8
Moyenne "Xf"	18,0	22	27	32	37	48	63	95	100	100	0,7	3,3	2,62	8,6
Xf-1,25 Ecart type	16,2	18	22	27	34	44	62	92	100	100	0,6	3,3	2,58	6,5
Minimum	16,4	19	23	28	35	46	62	92	100	100	0,6	3,3	2,60	7,5
Ecart type	1,4	3,0	4,0	4,0	2,5	3,2	1,0	2,5	0,0	0,0	0,10	0,0	0,0	1,71
Nombre de valeurs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3

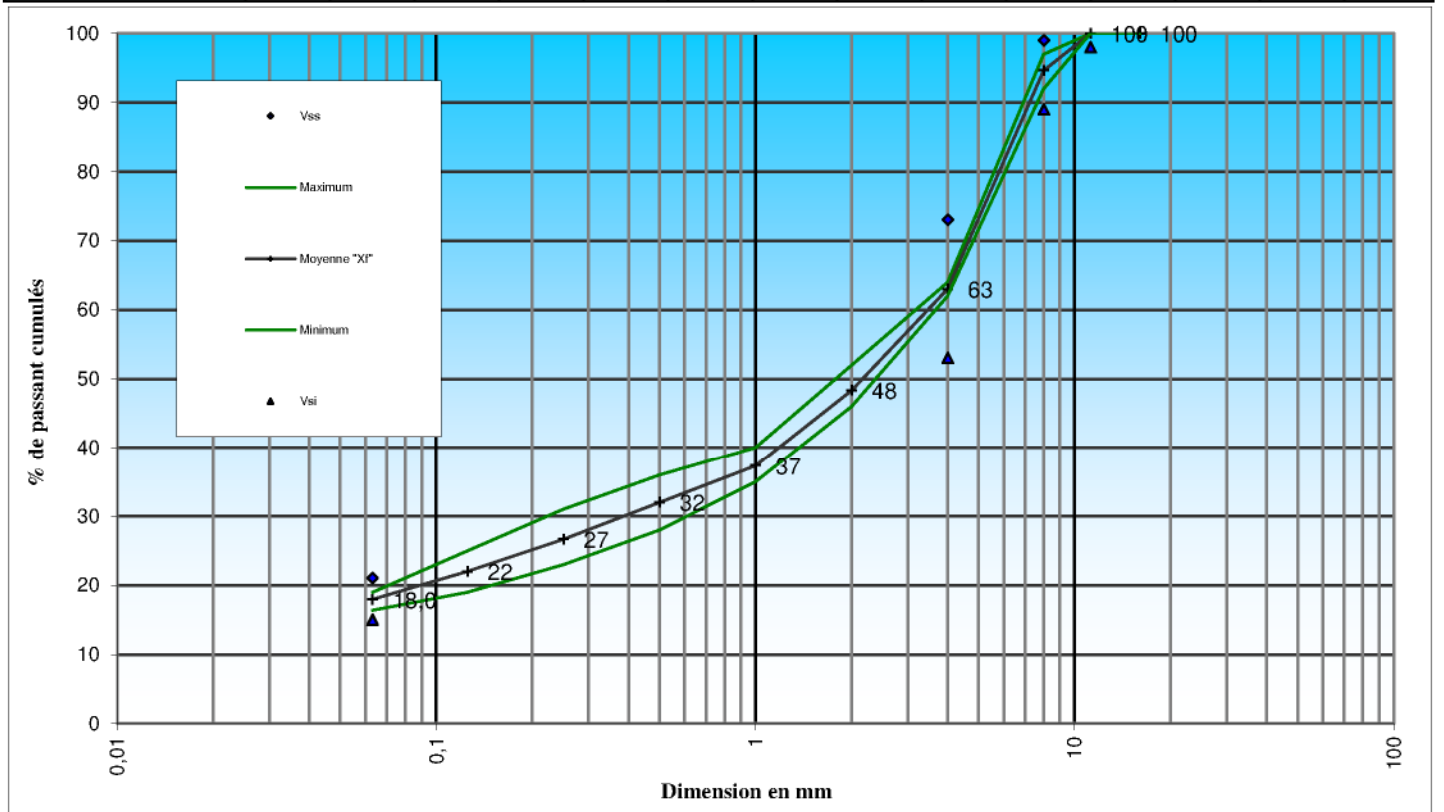

Producteur : **Carrière SEC TP - site de CRAZANNES**

Granulats : **Grave 0/20 Secondaire**

Péetrographie : **Calcaire**

Elaboration : **Concassage (C_{100/0})**

Fin de validité

31/01/2026

annule et remplace la version du 22/01/2025

Observations : **F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)**
MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

NF P18-545 article 7
F a


11/08/2025

	0,063	0,5	1	2	4	10	20	28	40		MB _{0/D}	MBF	LA	MDE	W
Etendue "e"	6					20	10								
Incertitude "U"															
Vss + U															
Vss	17,0					82	99				0,8				
Granularité de référence	14,0					72	94								
Vsi	11,0					62	89	98	100						
Vsi - U															
Ecart type max															

Partie informative

Résultats de production du : 25/03/2025 au 11/07/2025

	0,063	0,5	1	2	4	10	20	28	40		MB _{0/D}	MBF	LA	MDE	W
Maximum	16,3	30	35	43	53	74	99	100	100		0,5				7,8
Xf+1,25 Ecart type	17,2	31	37	44	54	75	99	100	100		0,5				7,5
Moyenne "Xf"	14,2	25	31	38	47	72	99	100	100		0,4				5,7
Xf-1,25 Ecart type	11,1	19	25	31	40	69	99	100	100		0,2				3,8
Minimum	11,2	20	26	32	40	69	99	100	100		0,2				4,6
Ecart type	2,5	5	5	5	6	2	0	0	0		0,1				1,5
Nombre de valeurs	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4				4

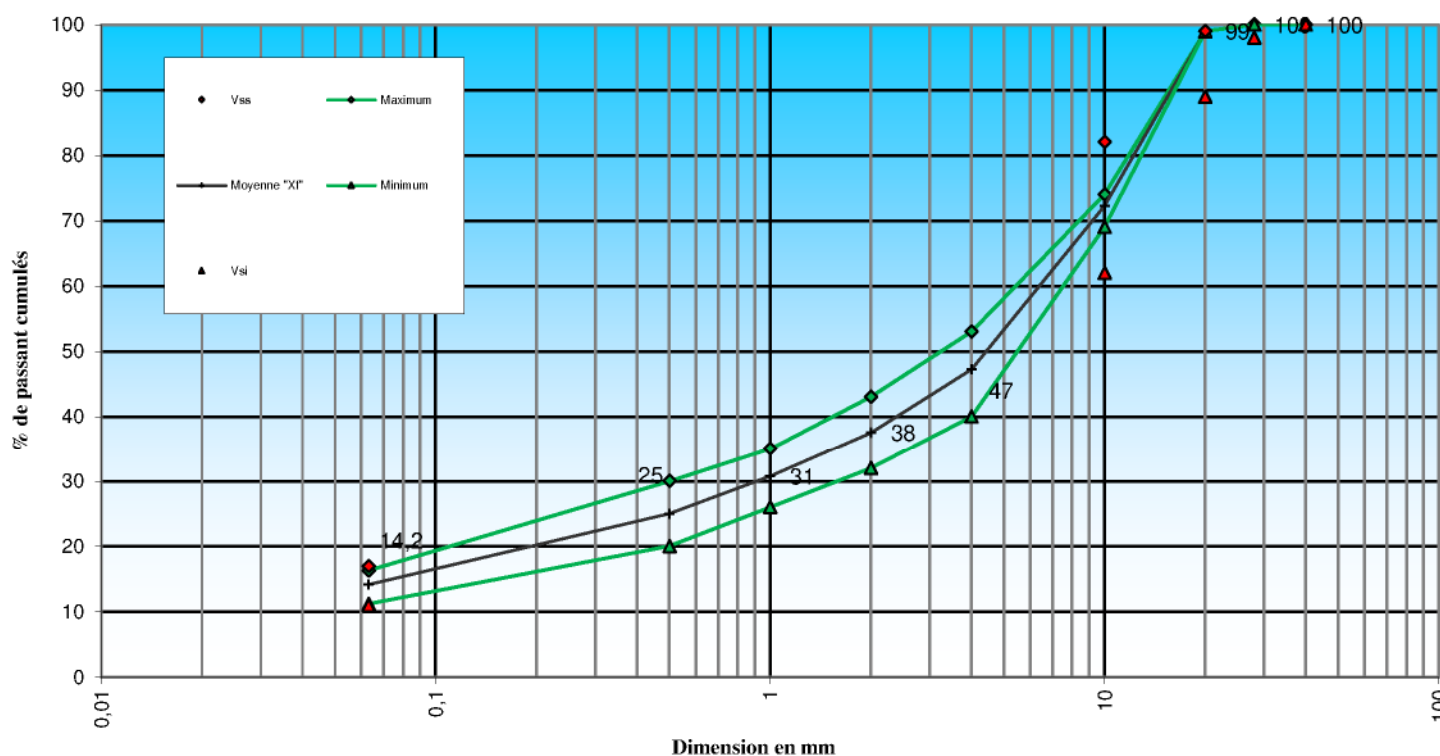

Producteur : **Carrière de Crazannes**

Granulats : **GNT "A" 0/31,5**

Péetrographie : **Calcaire**
Fin de validité

31/01/2026

Elaboration : **Concassage (C_{100/0})**

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : **MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999 : VSS=0,8 selon la NF P 18-545 article 7 code "a"**
LA / MDE mesurés sur fraction 10/14
Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie				
	NF EN 13 285										GNT 5				
	0	31,5											11/08/2025		
	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63	Caract. Intrinsèques			MB _{0/D}	W
		Tam. G	Tam. F	Tam. E	Tam. C	Tam. B	Tam. A				LA	MDE	LA+MDE		
Tolérance (+/- valeur déclarée)		5	5	7	8	8	8								
Spécif max	15,0	35	40	47	60	68	85	99	100	100				0,8	
Valeur déclarée + tolérance		26	28	37	46	62	81								
Valeur déclarée		21	23	30	38	54	73								
Valeur déclarée - tolérance		16	18	23	30	46	65								
Spécif mini	8,0	5	9	16	22	35	55	80	90		40	35			
% mini de résultats compris dans l'intervalle: valeur déclarée +/- tolérance		90%	90%	90%	90%	90%	90%								

Partie informative

Résultats de production du 05/05/2025 au 11/06/2025

	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45	63	LA	MDE	LA+MDE	MB _{0/D}	W
Maximum	15,0	26	28	36	45	62	79	99	100	100	44,0	66,0	110,0	0,7	7,2
Moyenne	11,8	21	25	31	39	53	72	96	100	100	44,0	66,0	110,0	0,5	6,2
Minimum	8,1	16	19	24	31	47	67	90	100	100	44,0	66,0	110,0	0,3	5,5
% de résultats compris dans l'intervalle: valeur déclarée +/- tolérance		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Nombre de valeurs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	4	4

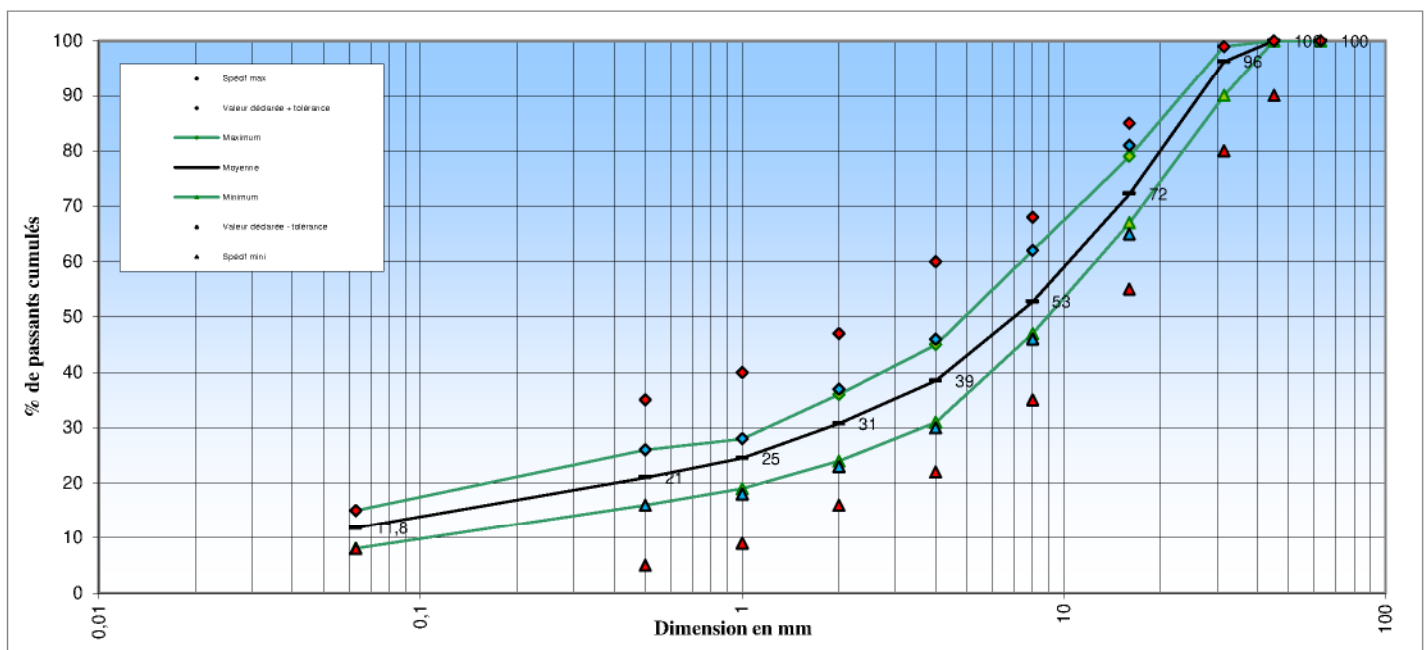
Caractéristiques complémentaires (mesurées en 2017) - OPM (NF EN 13286-2):

MVRG : **2,62** Mg / m³

Masse Volumique sèche maximale : **2,23** Mg / m³

Optimum de teneur en eau : **6,7%**

Compacité à l'OPM : **85,1%**

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

**Fiche
Technique
Produit**

Résultats du 01/02/2025 au 31/07/2025

(les caractéristiques autres que granulométries, teneur en fines et MB, datent de moins de 2 ans)

Producteur : **Carrière SEC TP - site de Crazannes**

Granulats : **Grave 0/8 défilérisée Secondaire**

Péetrographie : **Calcaire**

Fin de validité

31/01/2026

Elaboration : **Concassage (C_{100/0})**

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : **F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)**

MB 0/D réalisée selon NF EN 933-9 protocole 1999

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0

8

Norme

NF P 18-545 article 7

Code

a


11/08/2025

	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	11,2	16	MB 0/D	MBF	pp	W
Etendue "e"	6						20	10						
Incertitude "U"														
Vss + U														
Vss	9,0						38	98			0,80	10,0		
Granularité de référence	6,0						28	93						
Vsi	3,0						18	88	98	100				
Vsi - U														
Ecart type max														

Partie informative

Résultats de production du : 07/02/2025 au 22/07/2025

	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	11,2	16	MB 0/D	MBF	pp	W
Maximum	6,6	8	8	8	9	10	37	95	100	100	0,2	3,3	2,63	7,6
Xf+1,25 Ecart type	6,3	7	7	8	8	9	32	95	100	100	0,2	3,3	2,65	7,3
Moyenne "Xf"	5,2	6	6	6	6	7	26	93	100	100	0,1	3,3	2,62	6,0
Xf-1,25 Ecart type	4,1	4	4	4	4	5	20	91	100	100	0,1	3,3	2,59	4,7
Minimum	4,0	4	4	4	4	5	22	91	100	100	0,1	3,3	2,59	4,2
Ecart type	0,9	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	4,8	1,6	0,0	0,0	0,05	0,0	0,0	1,04
Nombre de valeurs	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	5	3	14

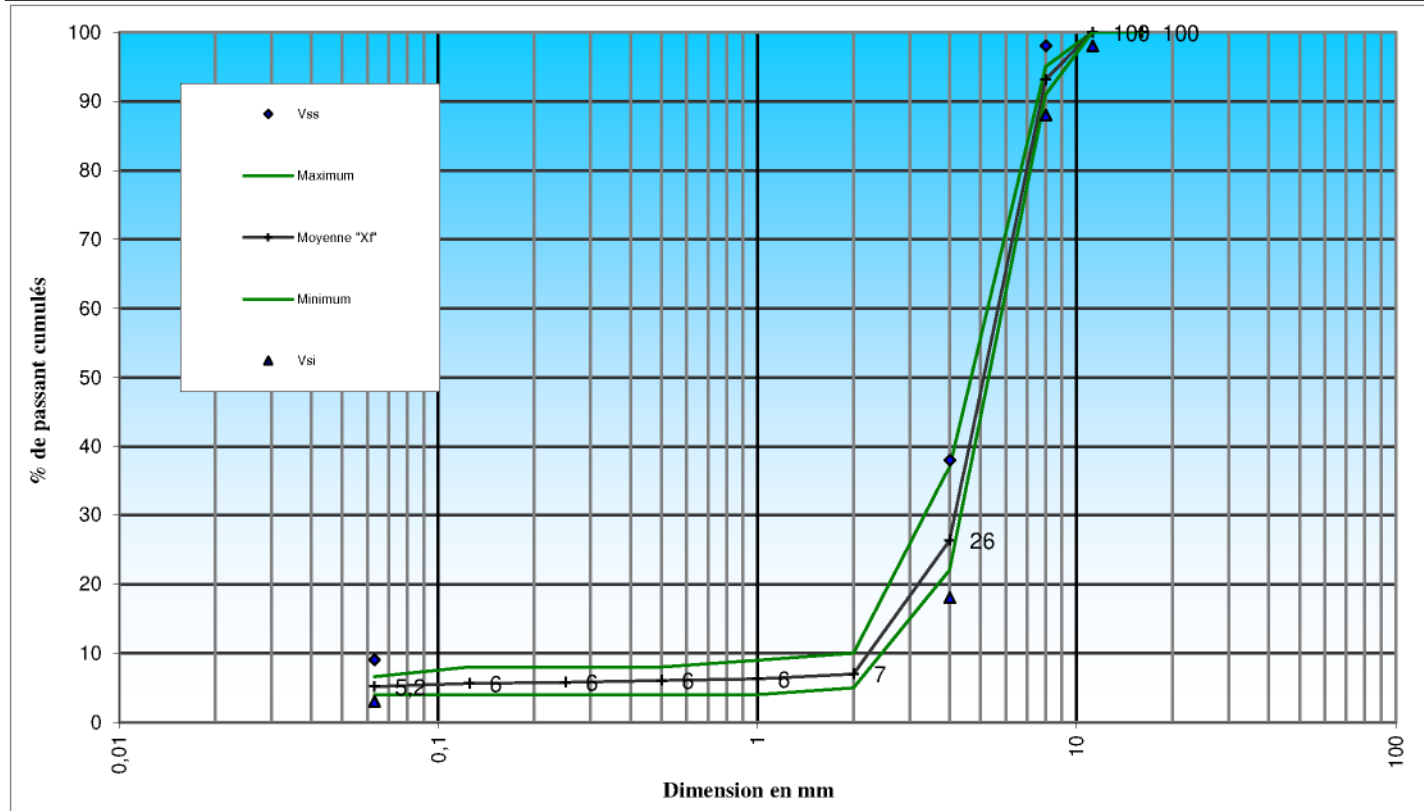

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique

Produit

Résultats du 01/02/2025 au 31/07/2025

(les caractéristiques autres que granulométries et teneur en fines datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : Gravillons 6/14 Secondaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/01/2026

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)

LA / MDE mesurés sur fraction 10/14 (de la coupure 8/20)

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6 14

Norme

NF P 18-545 article 7

Code

F IV


11/08/2025

	0,063	3,15	6,3	10	14	20	28	LA	MDE	LA+MDE	PSV	FI	MB _F	C	pp	W
Etendue "e"			15	30	15											
Incertitude "U"																
Vss + U																
Vss	4,0	5	15	50	99							35	10			
Granularité de référence			7,5	33	91,5											
Vsi			0	20	84	98	100									
Vsi - U																
Ecart type max																

Partie informative

Résultats de production du : 18/02/2025 au 11/07/2025

	0,063	3,15	6,3	10	14	20	28	LA	MDE	LA+MDE	PSV	FI	MB _F	C	pp	W
Maximum	4,0	5	9	48	99	100	100	43	66	109		10	3,3			7,8
Xf+1,25 Ecart type	4,1	5	8	51	99	100	100	43	68	110		8,8	3,3			7,8
Moyenne "Xf"	3,0	4	5	38	98	100	100	40	65	105		6,0	3,3			6,1
Xf-1,25 Ecart type	2,0	2	2	25	96	100	100	37	62	100		3,2	3,3			4,4
Minimum	1,7	2	2	21	96	100	100	38	61	100		0	3,3			4,1
Ecart type	0,9	1	2	10	2	0	0	2,2	2,2	3,6		2,2	0,0			1,33
Nombre de valeurs	9	9	9	9	9	9	9	5	5	5		7	4			9

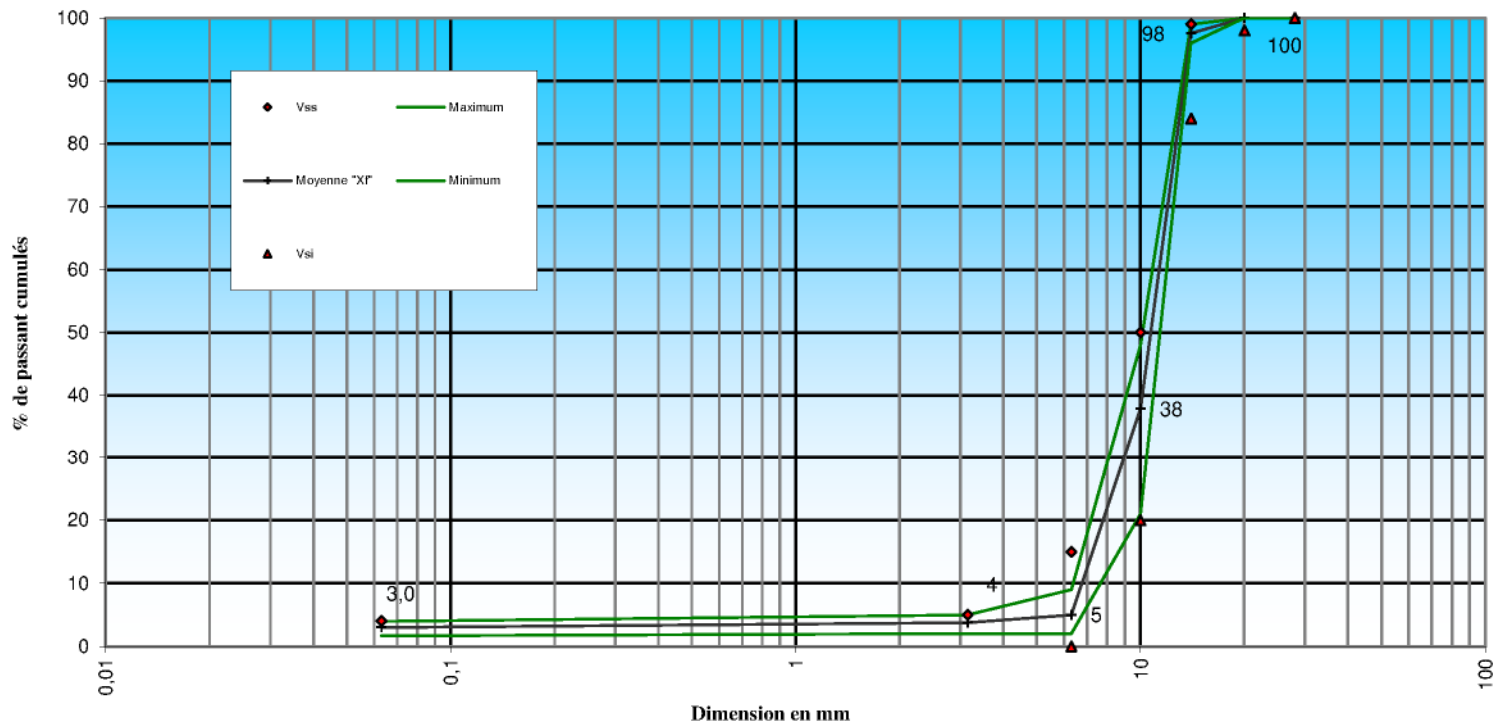

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique

Produit

Résultats du 01/02/2025 au 31/07/2025

(les caractéristiques autres que granulométries et teneur en fines datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : Gravillons 8/20 Secondaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/01/2026

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)

LA / MDE mesurés sur fraction 10/14

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

8

20

NF P18-545 article 7

F IV


11/08/2025

	0,063	4	8	14	20	28	40	LA	MDE	FI	MBF	pp	W		
Etendue "e"			15	30	15										
Incertitude "U"															
Vss + U															
Vss	4,0	5	15	70	99					35	10				
Granularité de référence			7,5	55	91,5										
Vsi			0	40	84	98	100								
Vsi - U															
Ecart type max															

Partie informative

Résultats de production du : 07/02/2025 au 22/07/2025

	0,063	4	8	14	20	28	40	LA	MDE	FI	MBF	pp	W		
Maximum	3,1	5	7	69	99	100	100	43	66	7	3,3	2,60	7,6		
Xf+1,25 Ecart type	3,2	5	7	71	100	100	100	43	68		3,3	2,62	7,7		
Moyenne "Xf"	2,9	4	5	55	99	100	100	40	65	6	3,3	2,57	6,8		
Xf-1,25 Ecart type	2,6	3	3	40	99	100	100	37	62		3,3	2,52	5,9		
Minimum	2,5	3	3	41	99	100	100	38	61	4	3,3	2,53	5,9		
Ecart type	0,2	0,7	1,6	12,5	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2		0,0	0,0	0,7		
Nombre de valeurs	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5		

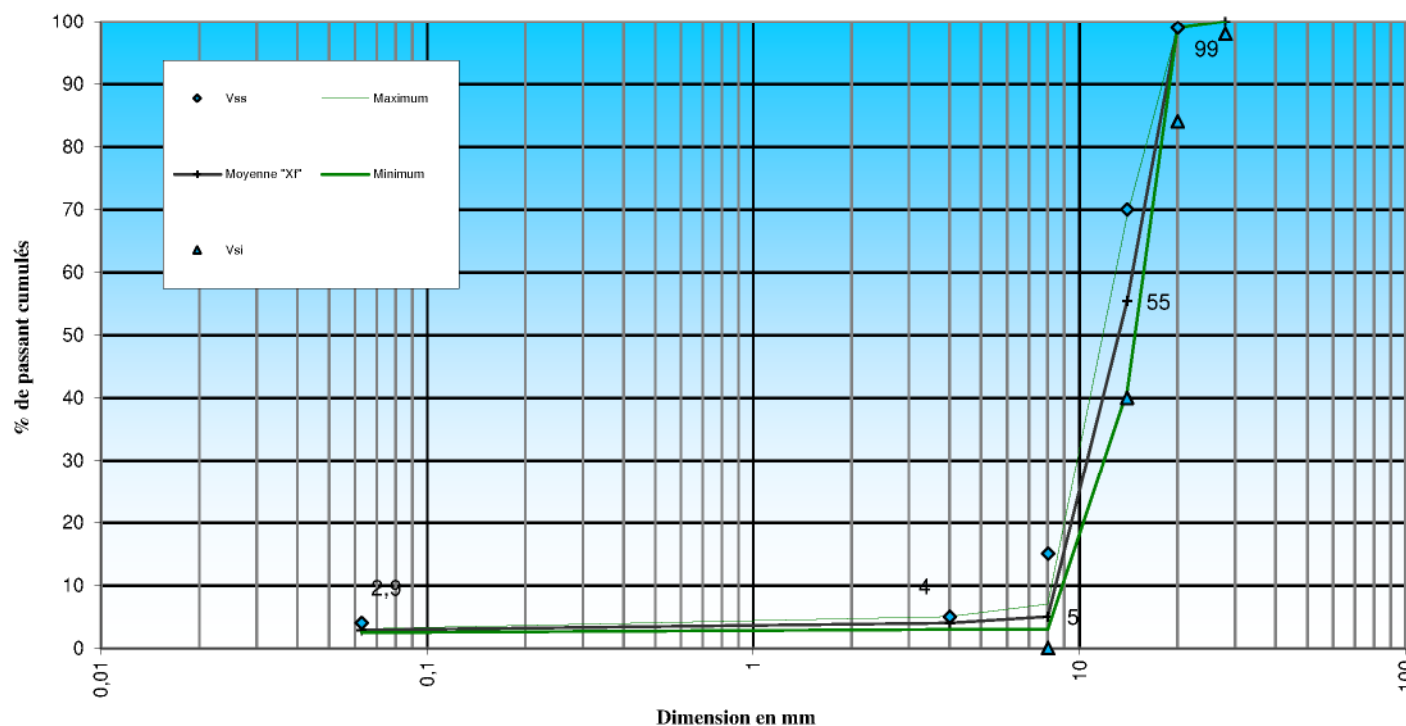

Carrière SEC TP - site de CRAZANNES



Plassay

17350 CRAZANNES

Tél : 05-46-90-29-47 / Fax : 05-46-91-82-86

Fiche

Technique

Produit

Résultats du 01/02/2025 au 31/07/2025

(les caractéristiques autres que granulométries et teneur en fines datent de moins de 2 ans)

Producteur : Carrière SEC TP - site de CRAZANNES

Granulats : Gravillons 16/31,5 Secondaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage (C_{100/0})

Fin de validité

31/01/2026

annule et remplace la version du 16/01/2025

Observations : F = 6,4% (mai 2025 sur 8/20)

LA / MDE mesurés sur fraction 10/14 (sur la coupure 8/20)

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

16 31,5

Norme

NF P18-545 article 7

Code

F IV

11/08/2025

	0,063	8	16	22,4	31,5	45	63	LA	MDE	FI	MBF	pp	W		
Etendue "e"			15	30	15										
Incertitude "U"															
Vss + U															
Vss	4,0	5	18	51	95					35	10				
Granularité de référence			10,5	36	87,5										
Vsi			3	21	80	98	100								
Vsi - U															
Ecart type max															

Partie informative

Résultats de production du : 18/02/2025 au 25/03/2025

	0,063	8	16	22,4	31,5	45	63	LA	MDE	FI	MBF	pp	W		
Maximum	1,9	3	10	42	89	100	100	43	66		3,3		6,4		
Xf+1,25 Ecart type	2,2	3	11	43	90	100	100	43	68		3,3		6,5		
Moyenne "Xf"	1,6	3	8	35	85	100	100	40	65		3,3		6,3		
Xf-1,25 Ecart type	1,0	3	6	27	80	100	100	37	62		3,3		6,1		
Minimum	1,0	3	6	31	81	100	100	38	61		3,3		6,1		
Ecart type	0,5	0	2	6	4	0	0	2,2	2,2		0,0		0,2		
Nombre de valeurs	3	3	3	3	3	3	3	5	5	0	5		3		

